



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**


Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Relatório de Fiscalização Eventual

RFE/009/2020
Processo I-054/2020

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA – BAIRRO JD. ANÉSIA

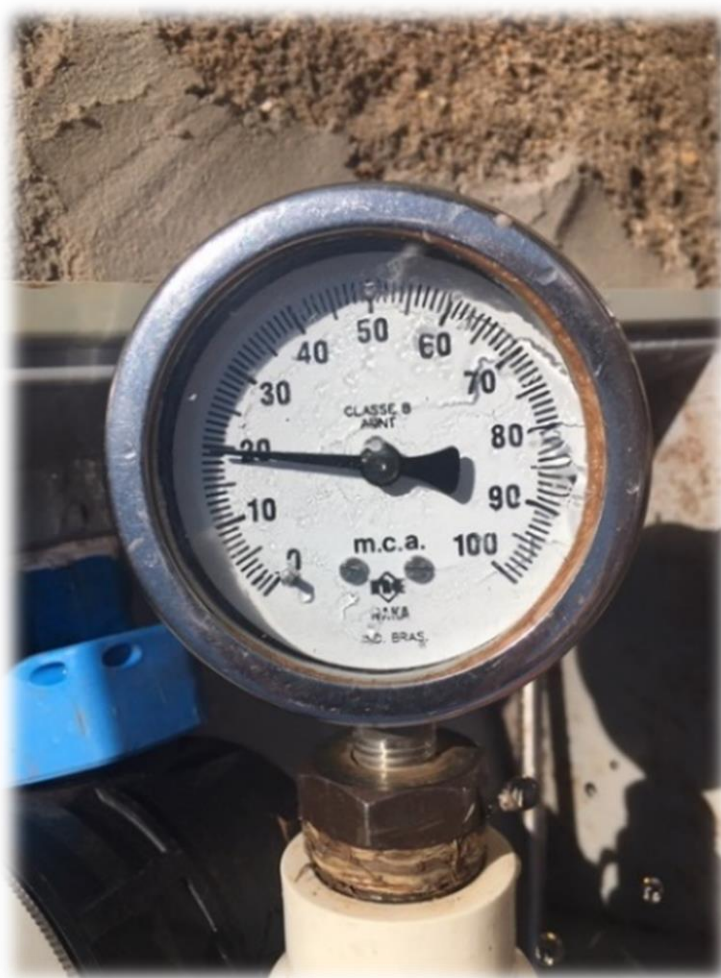

Março/2020



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4. INTRODUÇÃO	5
5. OBJETIVO	5
6. METODOLOGIA.....	5
7. NORMA TÉCNICA.....	5
8. FISCALIZAÇÃO	6
9. CONSTATAÇÃOseis	7
10. CONCLUSÃO	8



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefone: (19) 3585-7225

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro – Porto Ferreira – SP

CEP: 13.660-000

Telefones: (19) 3589-3521, 0800 771 0001



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização:		Fiscalização Eventual
Nº Processo de Fiscalização:		I-54/2020
Local:		Sistema de Distribuição de Água
Termo de Vistoria Nº	Objetivo:	
103/2020	Verificar a continuidade do abastecimento, no bairro Jd. Anésia, por meio de aferição de pressão.	
Comunicação da Fiscalização:		-
Data da Fiscalização:		09/03/2020
Legislação / Normatização:		NBR 12218/1994
Equipe Técnica da ARMPF:		
Arlei Flausino Aureliano – Fiscal, responsável pelas fiscalizações realizadas. Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador		
Representante do Prestador:		
Marco Falcão Vieira		



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



4. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF foi criada pela Lei Complementar nº 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

Conforme Contrato de Concessão 055/2011 e seus aditamentos, a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Porto Ferreira cabe a BRK Ambiental de Porto Ferreira S.A.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, de forma que os serviços sejam prestados satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

5. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio de aferição de pressão no sistema de abastecimento de água no bairro Jd. Anésia.

6. METODOLOGIA

Foi utilizado manômetro para a aferição das pressões, em pontos definidos pela ARMPF.

A concessionária BRK Ambiental não foi comunicada previamente sobre a fiscalização. A equipe de fiscalização da ARMPF solicitou o acompanhamento de integrantes da Concessionária 30 (trinta) minutos antes da fiscalização.

7. NORMA TÉCNICA

Para a realização desta fiscalização foi observado o valor mínimo de 10 mca (metro de coluna d'água) e máximo 50 mca, definidos na NBR 12218 – Associação Brasileiras de Normas Técnicas.



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



8. FISCALIZAÇÃO

Em continuidade às fiscalizações realizadas pela ARMPF, foi realizada na manhã do dia 09 de março de 2020, no período das 09:50 às 10:45, fiscalização para aferir a pressão na rede de distribuição de água no bairro Jd. Anésia.


Foram realizadas 06 (seis) aferições em endereços aleatórios definidos pela ARMPF no momento da fiscalização.



Rua Giovana Latauro, 335



Rua Ignácia Zadra Fonseca, 135

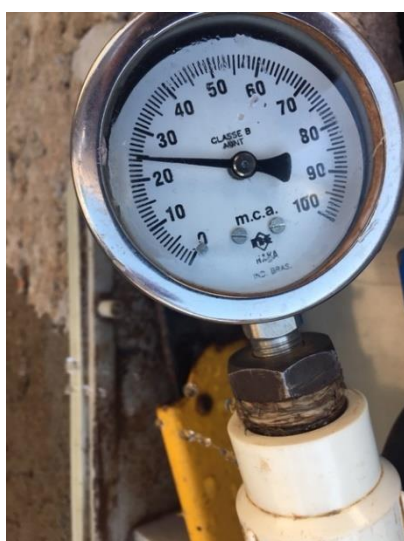

Rua Letícia T. Bosseda, 128



Rua Isaltina M. de Oliveira, 115



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Rua Adélia T. Silvestre, 30



Rua Izaurina Machado, 130

9. CONSTATAÇÕES

Todos os 06 (seis) pontos aferidos estavam com pressão acima de 10 (dez) mca.

A pressão média aferida no bairro, nesta fiscalização, foi de 18 mca, índice que atende as especificações da norma.

Local	Pressão (mca)
Rua Giovana Latauro, 335	13
Rua Ignácia Zadra Fonseca, 135	16
Rua Letícia T. Bosseda, 128	23
Rua Isaltina M. de Oliveira, 115	19
Rua Adélia T. Silvestre, 30	18
Rua Izaurina Machado, 130	20



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



10. CONCLUSÃO

As pressões aferidas nesta fiscalização apresentaram registro de pressão máxima de 23 mca e pressão mínima de 13 mca.

Concluímos que a concessionária vem atendendo as condições mínimas de pressão estabelecidas na NBR 12218, no bairro Jd. Anésia. Onde constatamos que todos os 06 (seis) pontos aferidos estavam com pressão acima de 10 mca.

Porto Ferreira, 20 de março de 2020.

Arlei Flausino Aureliano – Fiscal

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador